

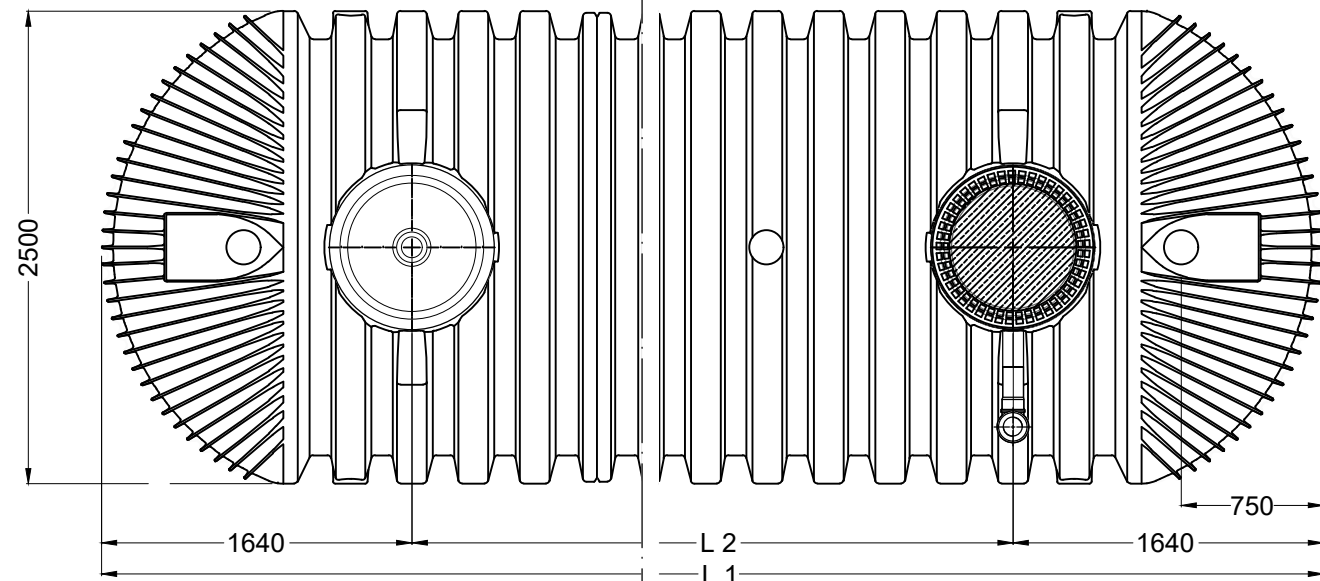


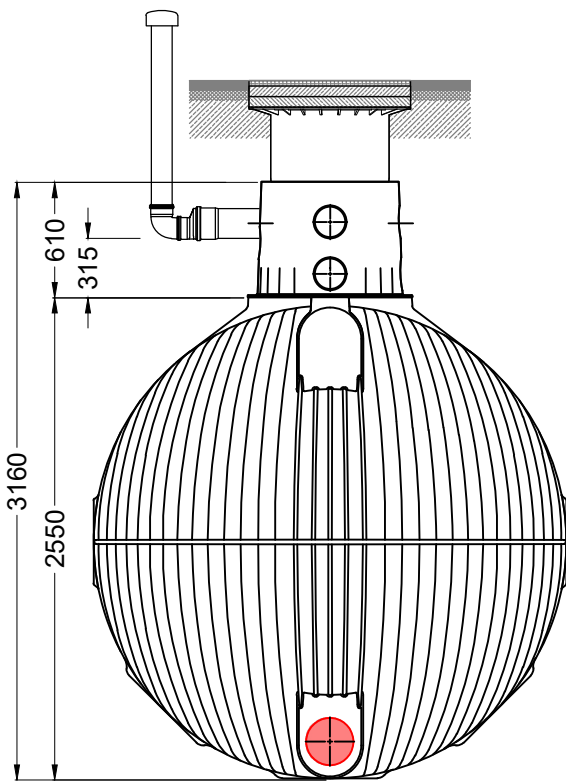

Tankanlage LKW befahrbar SLW 40
bei Erdüberdeckung 1000 -1500 mm

Löschwassererweiterungstank Carat XXL						
	Art.-Nr.	Nennvolumen (Liter)	Nutzvolumen (Liter)	Länge L1 (mm)	Länge L2 (mm)	Gewicht (kg)
	380151	22.000	19.800	6230	2930	1046
	380152	26.000	23.400	7200	3900	1146
	380153	32.000	28.800	8440	5140	1421
	380154	36.000	32.400	9410	6110	1516
	380155	42.000	37.800	10680	7380	1811
	380156	46.000	41.400	11650	8350	1906
	380157	52.000	46.800	12920	9620	2196
	380158	56.000	50.400	13890	10590	2296
	380159	62.000	55.800	15160	11860	2586
	380160	66.000	59.400	16130	12830	2681
	380161	72.000	64.800	17400	14100	2976
	380162	76.000	68.400	18370	15070	3071
	380163	82.000	73.800	19640	16340	3361
	380164	86.000	77.400	20610	17310	3456
	380165	92.000	82.800	21880	18580	3751
	380166	96.000	86.400	22850	19550	3846
	380167	102.000	91.800	24120	20820	4136
	380168	106.000	95.400	25090	21790	4231
	380169	112.000	100.800	26360	23060	4526
	380170	116.000	104.400	27330	24030	4621
	380171	122.000	109.800	28600	25300	4916

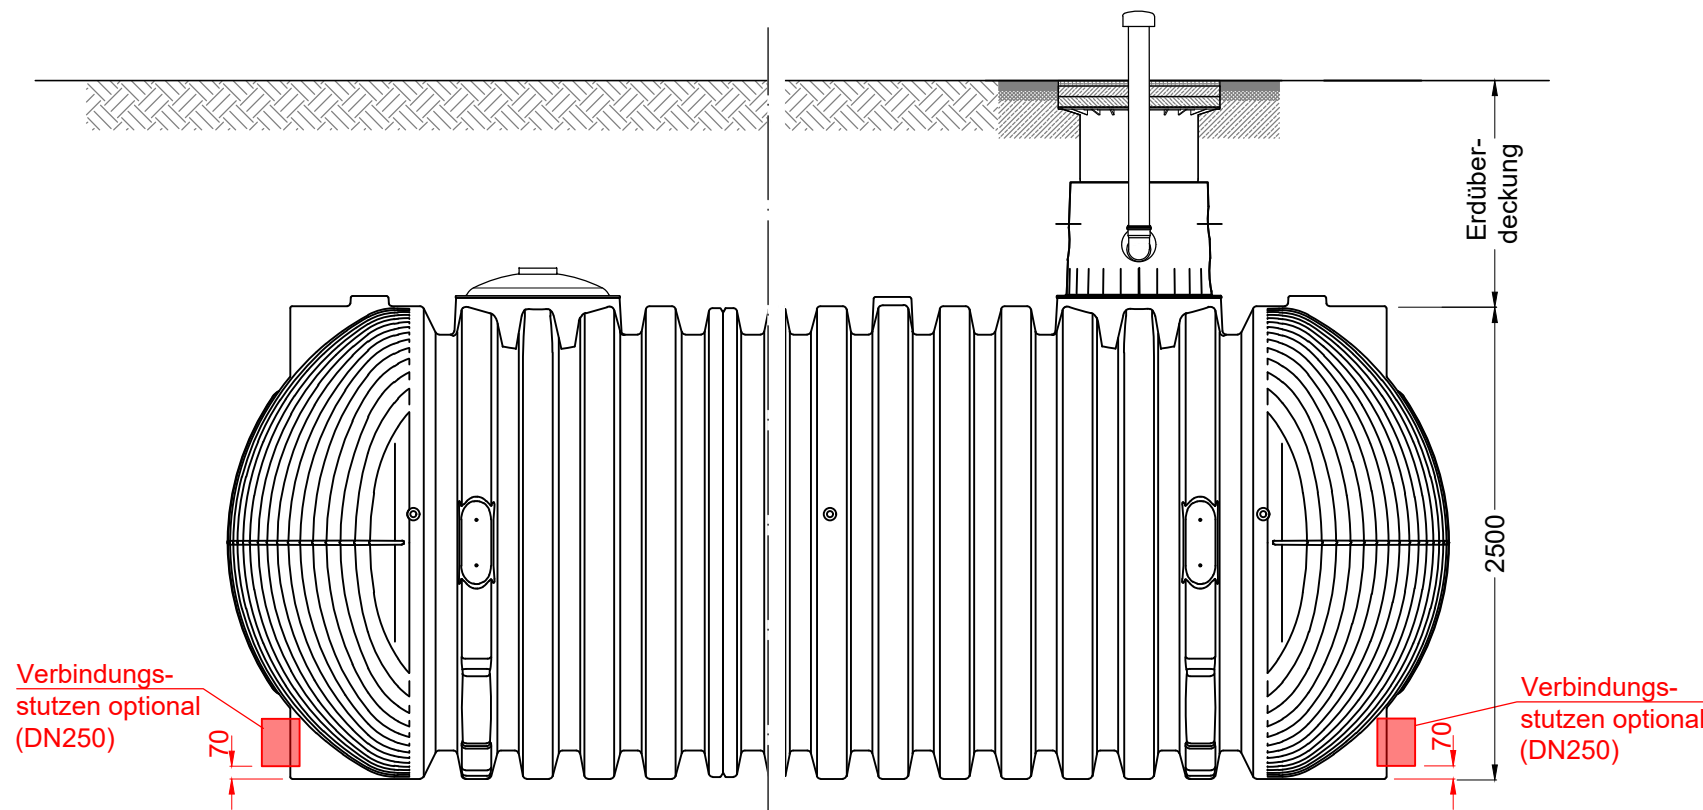

PRODUKTIONSFREIGABE

Name:

Datum:

Stempel / Unterschrift:

⚠ Die Einbaubedingungen sind vor der Installation zu prüfen!
Es müssen die jeweiligen Einbauvorschriften gemäß unseren Einbauanleitungen beachtet werden.
Für nicht bekannte geografische Gegebenheiten und Rohrleitungen kann keine Haftung übernommen werden.
Notüberläufe und Entlüftungen können ggfs. unterdimensioniert sein.

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme.

revision

revision

GRAF Carat XXL - Löschwassererweiterungstank
Nennvolumen 22000 L - 122000 L

Artikel-Nr.
product no.
article no.
articulo no.
380151-380171

BVH:

Seite 1 von 2

gezeichnet
drawn
JARE

Datum
date
2025.04.04

Maßstab
scale
M 1:40



Gewicht
weight
siehe Tabelle

Toleranz
tolerance
+/- 3%

Einheiten
units
mm [inch]
gal. = US gal.

Otto Graf GmbH
Carl-Zeiss-Str. 2-6
DE-79331 Teninger
mail@graf.info
www.graf.info



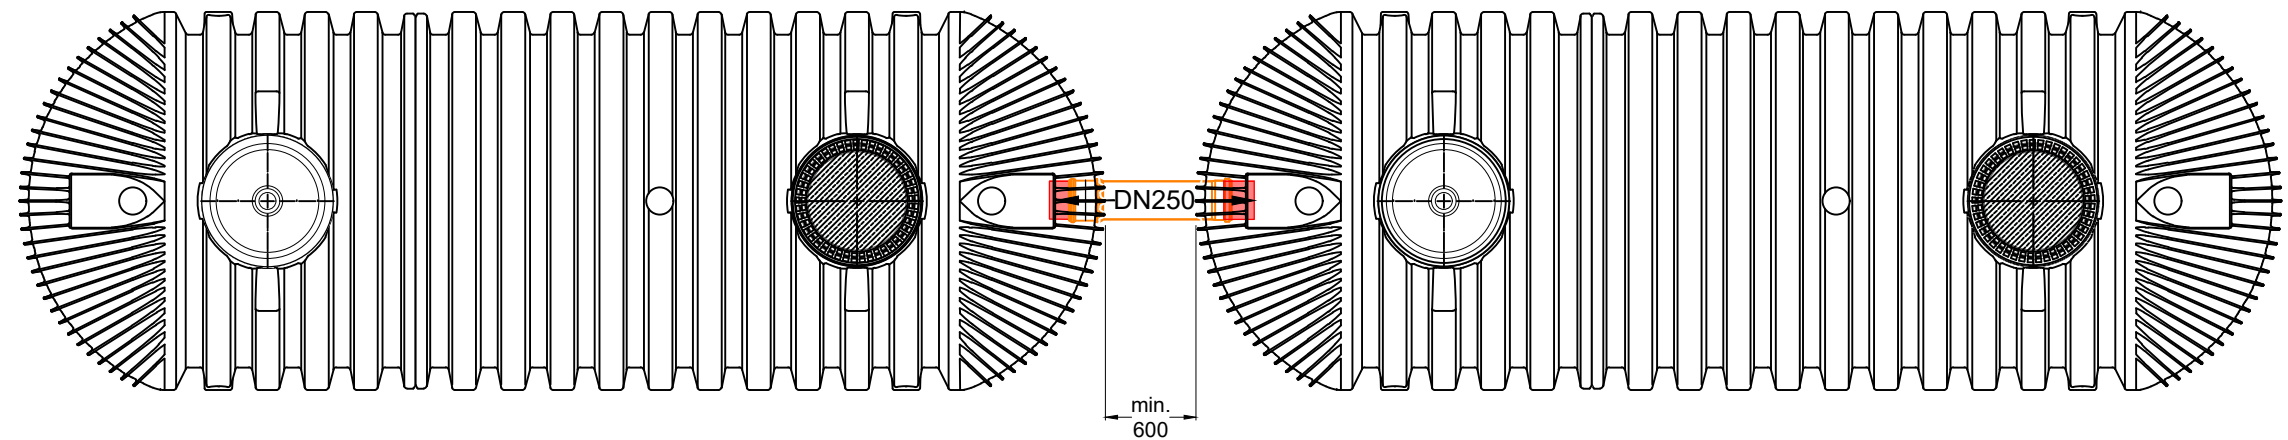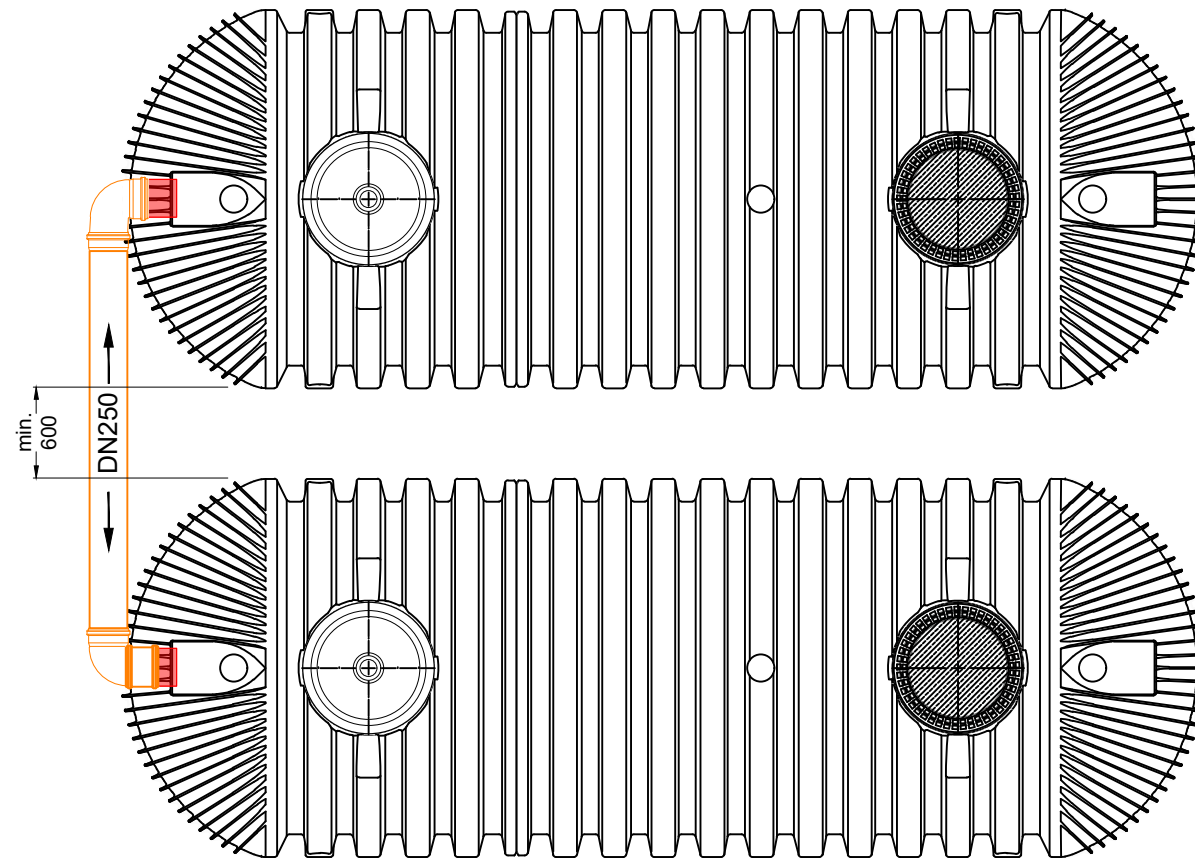

PRODUKTIONSFREIGABE

Name:

Datum:

Stempel / Unterschrift:

! Die Einbaubedingungen sind vor der Installation zu prüfen!

Es müssen die jeweiligen Einbauvorschriften gemäß unseren Einbauanleitungen beachtet werden.
Für nicht bekannte geografische Gegebenheiten und Rohrleitungen kann keine Haftung übernommen werden.
Notüberläufe und Entlüftungen können ggfs. unterdimensioniert sein.

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme.



revision			
revision			
GRAF Carat XXL - Löschwassererweiterungstank Anordnung Tanks			Artikel-Nr. product no. article no. articulo no.
BVH:			Seite 2 von 2
gezeichnet drawn	SEN	Gewicht weight	
Datum date	2025.04.17	Toleranz tolerance	+/- 3%
Maßstab scale	M 1:50	Einheiten units	mm [inch] gal. = US gal.
		Otto Graf GmbH Carl-Zeiss-Str. 2-6 DE-79331 Teningen mail@graf.info www.graf.info	 