


Detail A1-A3
siehe Seite 02

| Löschwassertank Carat XXL | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| Art.-Nr. | Nennvolumen (Liter) | Nutzvolumen (Liter) | Länge L1 (mm) | Länge L2 (mm) | Gewicht (kg) |
| 380176 | 22.000 | 19.800 | 6230 | 2930 | 1068 |
| 380177 | 26.000 | 23.400 | 7200 | 3900 | 1168 |
| 380178 | 32.000 | 28.800 | 8440 | 5140 | 1443 |
| 380179 | 36.000 | 32.400 | 9410 | 6110 | 1538 |
| 380180 | 42.000 | 37.800 | 10680 | 7380 | 1833 |
| 380181 | 46.000 | 41.400 | 11650 | 8350 | 1928 |
| 380182 | 52.000 | 46.800 | 12920 | 9620 | 2218 |
| 380183 | 56.000 | 50.400 | 13890 | 10590 | 2318 |
| 380184 | 62.000 | 55.800 | 15160 | 11860 | 2608 |
| 380185 | 66.000 | 59.400 | 16130 | 12830 | 2703 |
| 380186 | 72.000 | 64.800 | 17400 | 14100 | 2998 |
| 380187 | 76.000 | 68.400 | 18370 | 15070 | 3093 |
| 380188 | 82.000 | 73.800 | 19640 | 16340 | 3383 |
| 380189 | 86.000 | 77.400 | 20610 | 17310 | 3478 |
| 380190 | 92.000 | 82.800 | 21880 | 18580 | 3773 |
| 380191 | 96.000 | 86.400 | 22850 | 19550 | 3868 |
| 380192 | 102.000 | 91.800 | 24120 | 20820 | 4158 |
| 380193 | 106.000 | 95.400 | 25090 | 21790 | 4253 |
| 380194 | 112.000 | 100.800 | 26360 | 23060 | 4548 |
| 380195 | 116.000 | 104.400 | 27330 | 24030 | 4643 |
| 380196 | 122.000 | 109.800 | 28600 | 25300 | 4938 |

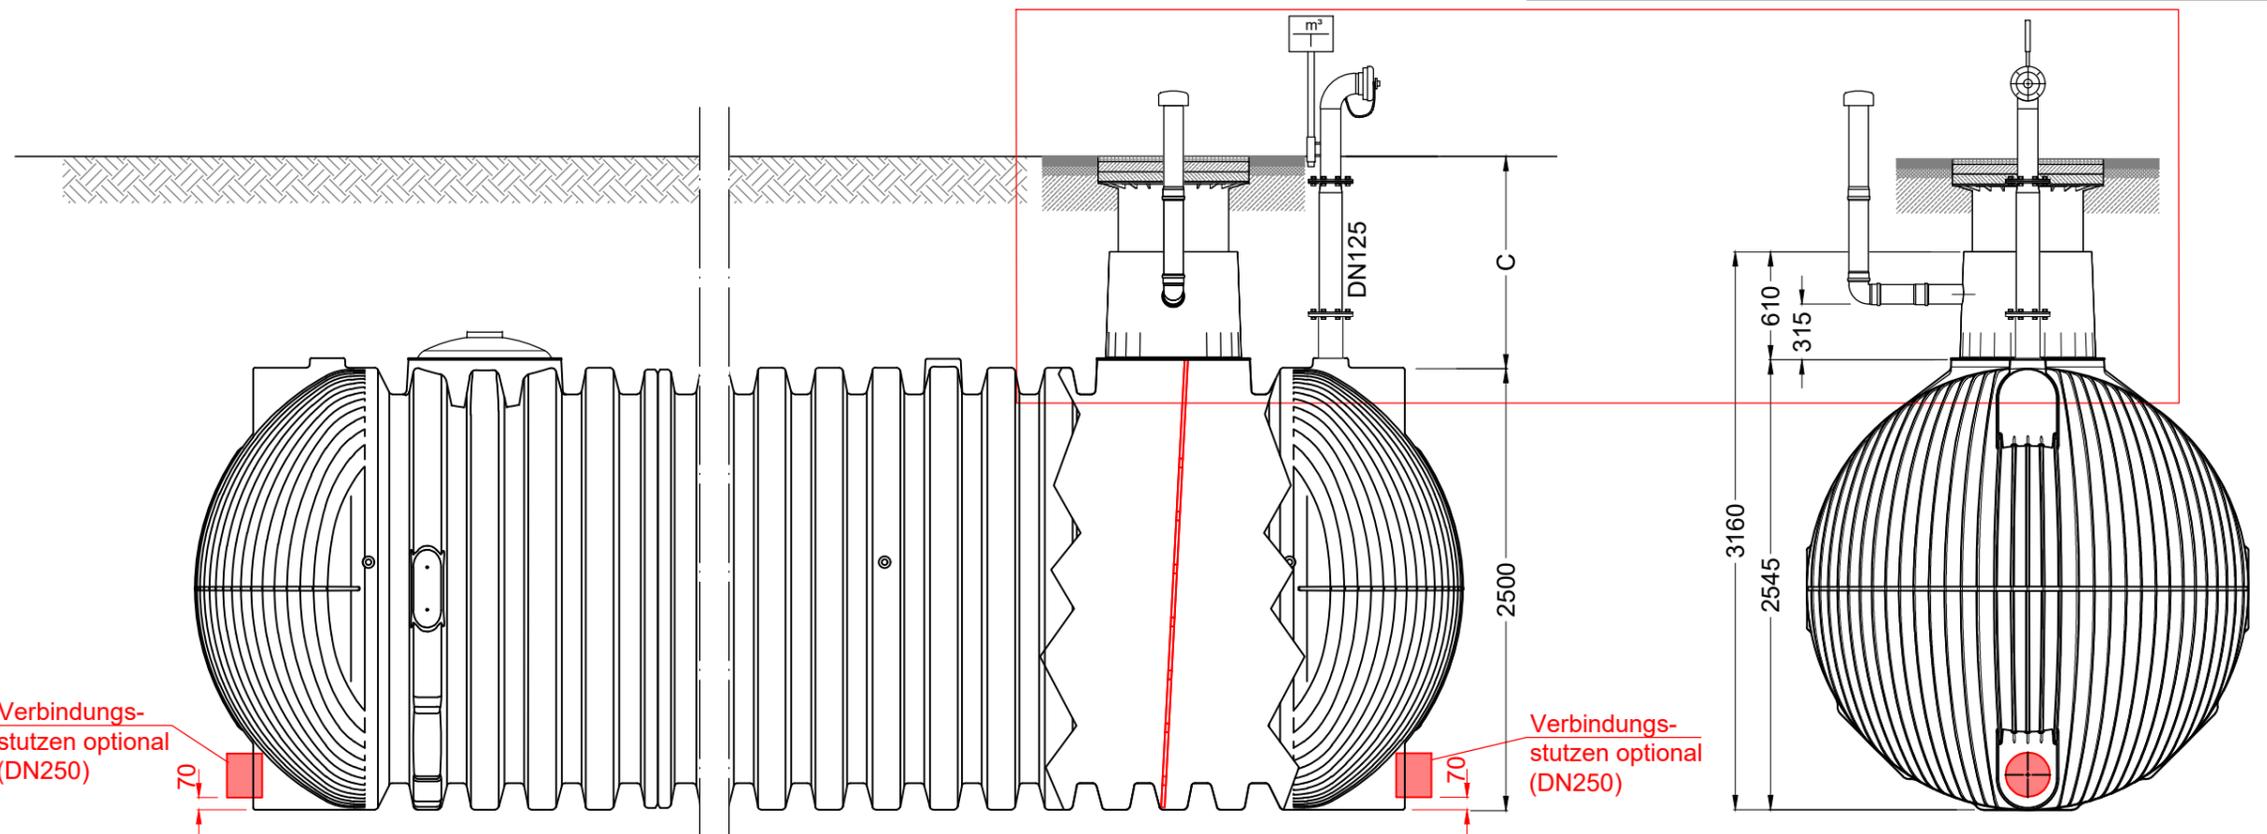

PRODUKTIONSFREIGABE

Name: _____ Datum: _____
 Stempel / Unterschrift: _____

| | | | |
|---|------------|---|---|
| revision | | | |
| revision | | | |
| GRAF Carat XXL - Löschwassertank Nennvolumen 22000 L - 122000 L | | | Artikel-Nr. product no. 380176-380196 article no. articulo no. |
| BVH: | | | Seite 1 von 2 |
| gezeichnet drawn | JARE | Gewicht weight | siehe Tabelle |
| Datum date | 2025.03.31 | Toleranz tolerance | +/- 3% |
| Maßstab scale | M 1:40 | Einheiten units | mm [inch] gal. = US gal. |
| Otto Graf GmbH Carl-Zeiss-Str. 2-6 DE-79331 Teninger mail@graf.info www.graf.info | |   | |


⚠ Die Einbaubedingungen sind vor der Installation zu prüfen!
 Es müssen die jeweiligen Einbauvorschriften gemäß unseren Einbauanleitungen beachtet werden.
 Für nicht bekannte geografische Gegebenheiten und Rohrleitungen kann keine Haftung übernommen werden.
 Notüberläufe und Entlüftungen können ggfs. unterdimensioniert sein.

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme.


| Einbautiefen | | | |
|--------------|--------|---------------|------------------|
| | Detail | Saugrohrlänge | Erdüberdeckung C |
| | A1 | 450 mm | 1000 mm |
| | A2 | 750 mm | 1200 mm |
| | A3 | 1200 mm | 1500 mm |

Tankanlage LKW befahrbar SLW 40
bei Erdüberdeckung 1000 -1500 mm


Detail A1, Erdüberdeckung = 1000mm

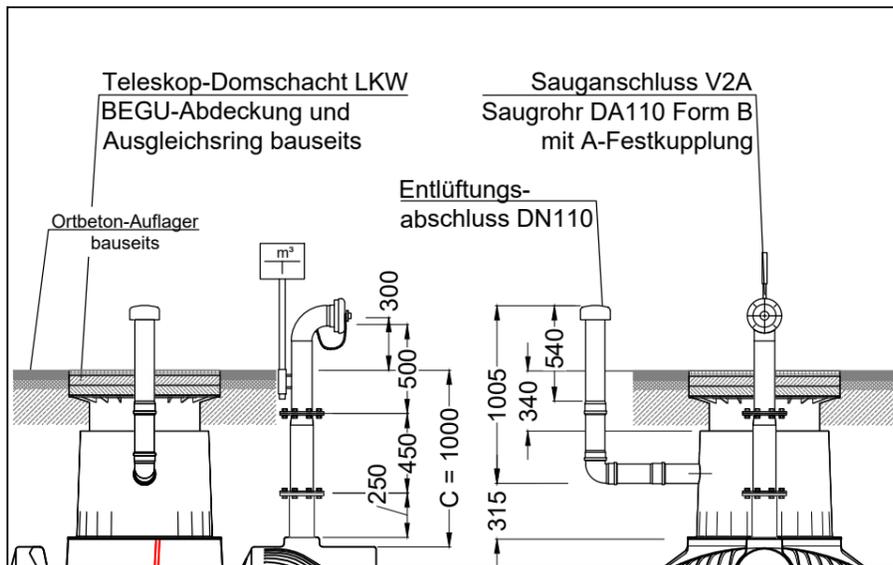

Detail A2, Erdüberdeckung = 1200mm

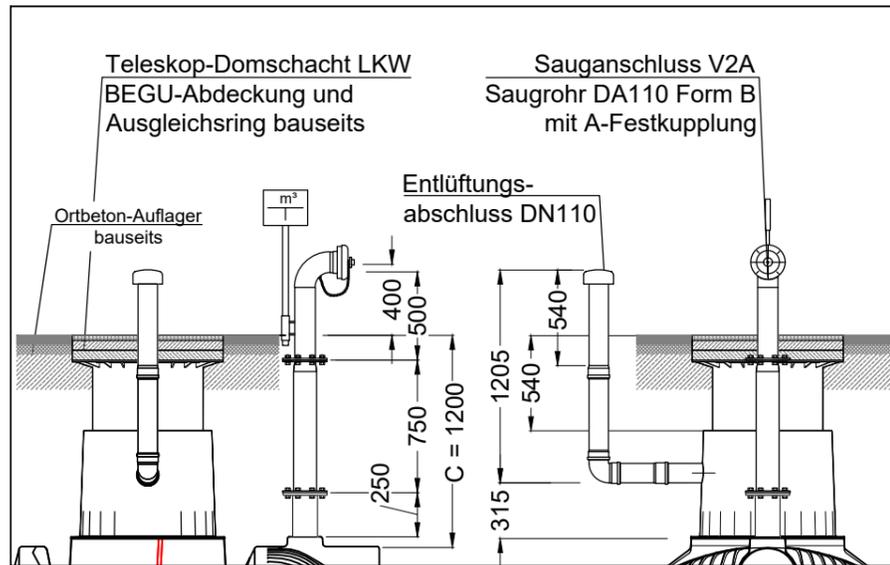

Detail A3, Erdüberdeckung = 1500mm

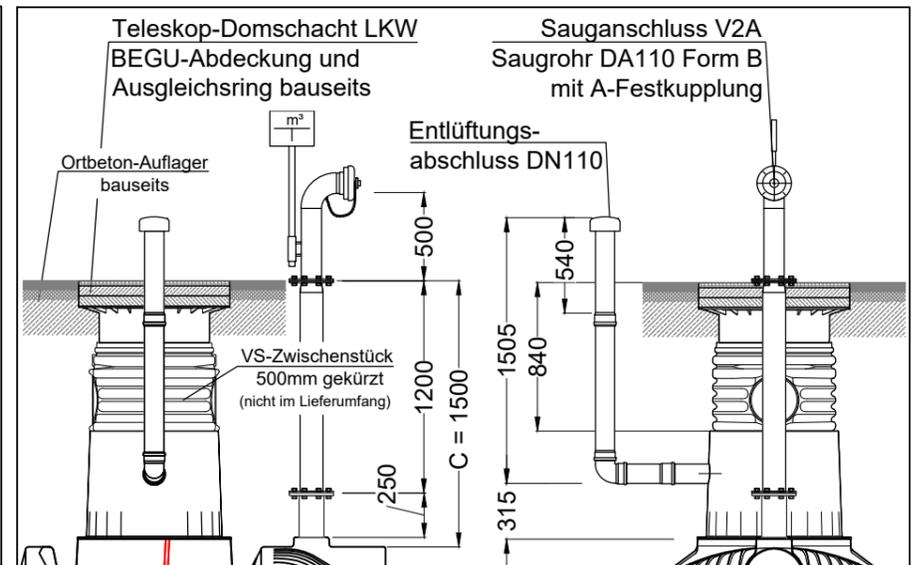

PRODUKTIONSFREIGABE

Name: _____ Datum: _____

Stempel / Unterschrift: _____

! Die Einbaubedingungen sind vor der Installation zu prüfen!
Es müssen die jeweiligen Einbauvorschriften gemäß unseren Einbauanleitungen beachtet werden.
Für nicht bekannte geografische Gegebenheiten und Rohrleitungen kann keine Haftung übernommen werden.
Notüberläufe und Entlüftungen können ggfs. unterdimensioniert sein.

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme.

| | | | |
|---|------------|---|---|
| revision | | | |
| revision | | | |
| GRAF Carat XXL - Löschwassertank Nennvolumen 22000 L - 122000 L | | | Artikel-Nr. product no. 380176-380196 article no. articulo no. |
| BVH: | | | Seite 2 von 2 |
| gezeichnet drawn | JARE | Gewicht weight | siehe Tabelle |
| Datum date | 2025.03.31 | Toleranz tolerance | +/- 3% |
| Maßstab scale | M 1:40 | Einheiten units | mm [inch] gal. = US gal. |
| Otto Graf GmbH Carl-Zeiss-Str. 2-6 DE-79331 Teningen mail@graf.info www.graf.info | |   | |